




COOPERATIVA ELECTRICA LTDA. DE TORNQUIST

AV. MORENO 53 - (8160) TORNQUIST - Prov. de Bs. As.
TEL. (0291) 4941142 - FAX (0291) 4941145
E-mail: celt@celt.com.ar - Matricula INAES 4316 - 5/5/59

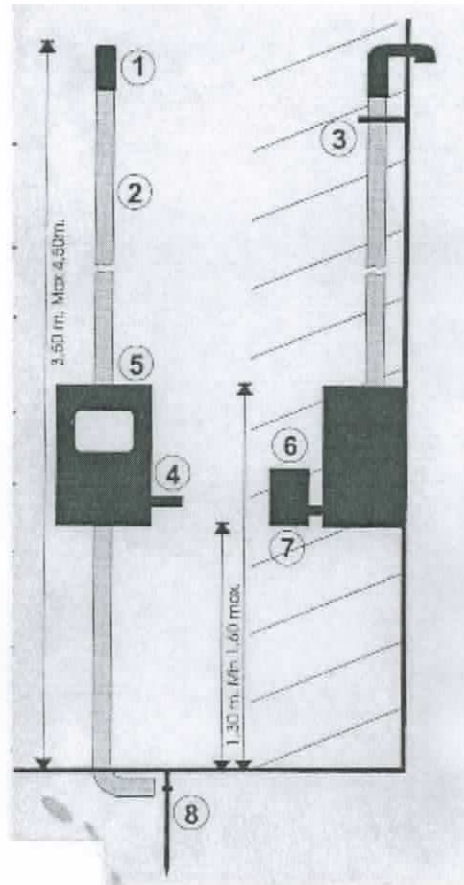

REFERENCIAS:

1. Pipeta 180° en policarbonato para caño de 1 ½"
2. Caño de H°G° de 1 ½" (38 mm) aislado (interior y exteriormente).
3. Gancho de anclaje.
4. Caño de PVC semipesado de 1" (25,4 mm) de salida a caja tablero primario.
5. Caja para Medidor (Monofásico o Trifásico).
6. Caja Tablero Primario (para 6 módulos mínimo) con tapa y contratapa.
7. Disyuntor Diferencial x 25 Amp. y Llave Termomagnética 2 x 25 Amp. (para Monofásico) o de 3 x 25 Amp. (para Trifásico).
8. Jabalina Cobre 5/8" o ¾" con conductor verde y amarillo 4 mm hasta medidor.